



IL EST IMPERATIF DE PROTEGER CE COFFRET EN AMONT PAR UN DISJONCTEUR DIFFERENTIEL DE CALIBRE 63A MAXI - 30mA

UN DISPOSITIF DOIT ÊTRE INSTALLE EN AMONT POUR ASSURER LA COUPURE EN CHARGE (NF C15-100)

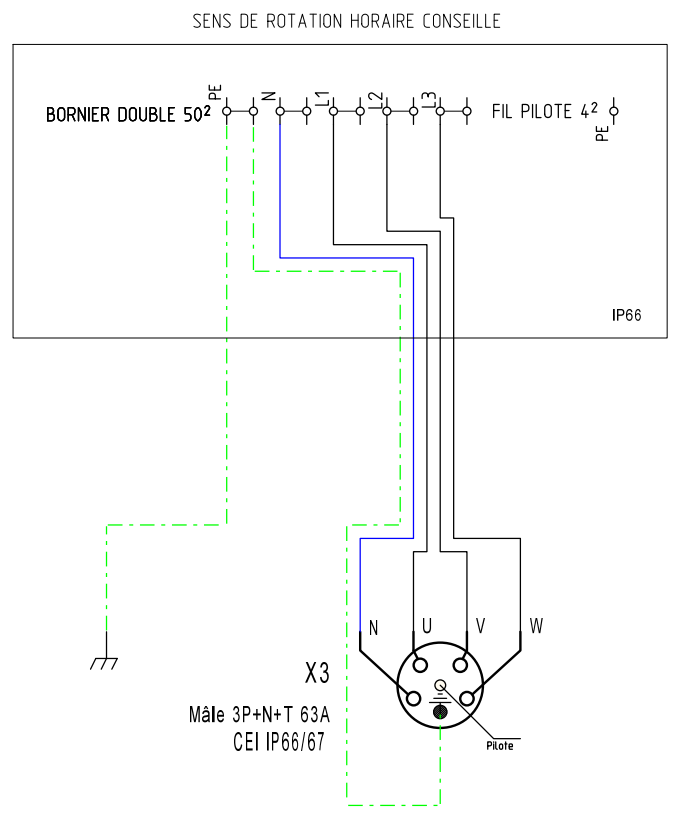

SOBEM-SCAME 21410 Ste Marie sur Ouche tél.03.80.49.77.77 fax. 03.80.49.77.78	DESINE: JCR				Client : SOBEM-SCAME	REGARD EQUIPE POUR BORNE BEA Schéma électrique	FOLIO 1 / 1
	VERIFE:				Article n° : 24454		Ce document est la propriété exclusive de la société SOBEM-SCAME. Il ne peut être communiqué à des tiers sans autorisation
	DATE DE CREATION: 21/06/2018	INDEXE	DATE	MODIFICATION	VISA		SOBEM-SCAME